

# FORMULARZ POMIAROWY KWR

Cz III. PARAMETRY AGLI

S/y \_\_\_\_\_

\*G

\*B

$$S2 = [(E1+E2)/2 + (E2+E3)/2 + (E3+E4)/2 + (E4+E)/2] \times P/4$$


\*GROT

\*BEZAN


\* - niepotrzebne skreśli

\*G

\*B

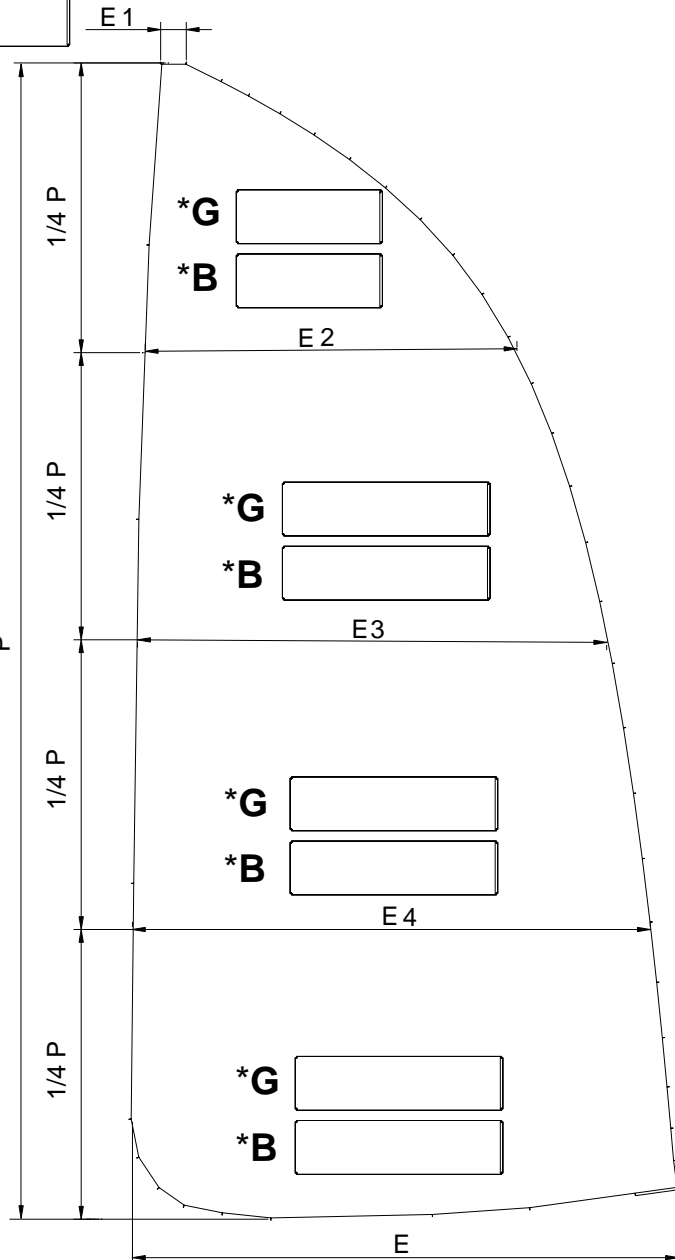

miejscowo ,data

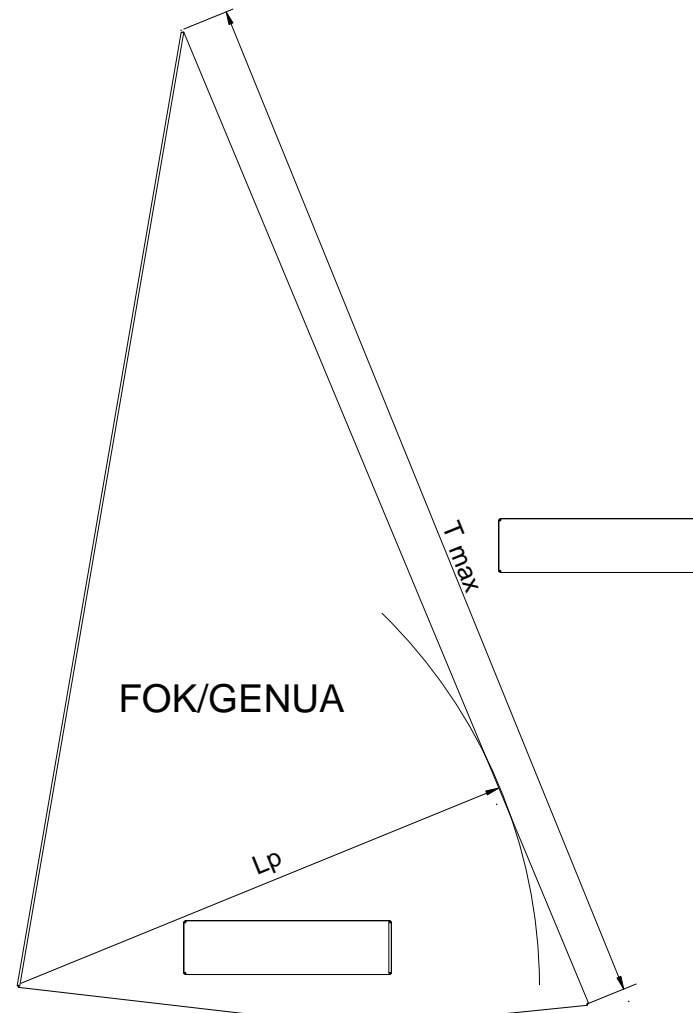

$$S1 = (T_{max} \times LP) / 2$$

podpis armatora

podpis mierniczego